

내용연수
10년

내용연수경과 소 화 기 성능확인검사안내



내용연수가 경과한 소방용품(분말소화기)에 대하여
한국소방산업기술원에서 실시하는 성능확인검사 후
사용기한의 연장이 가능합니다.



소방청
National Fire Agency 119




한국소방산업기술원
Korea Fire Institute

관련법령

- 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 (개정 '16.1.27. 시행 '17.1.28.)
 - 내용연수가 경과한 특별소방대상물의 소화용품은 교체
 - 소화용품의 성능을 확인받은 경우에는 사용기한 연장 가능
- 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 (개정 '17.1.26 시행 '17.1.28)
 - 내용연수 대상품목 : 분말소화기 (내용연수 10년)
- 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙(행정안전부령) (개정 '17.2.15 시행 '17.2.15)
 - 내용연수가 경과된 분말소화기의 사용을 연장하고자 하는 경우에는 성능확인검사 실시
 - 성능확인검사 기간 : 내용연한이 도래한 날의 다음달부터 1년 이내
 - 성능확인검사에 합격한 경우 내용연한이 도래한 날의 다음달부터 3년 동안 사용 가능

처리절차

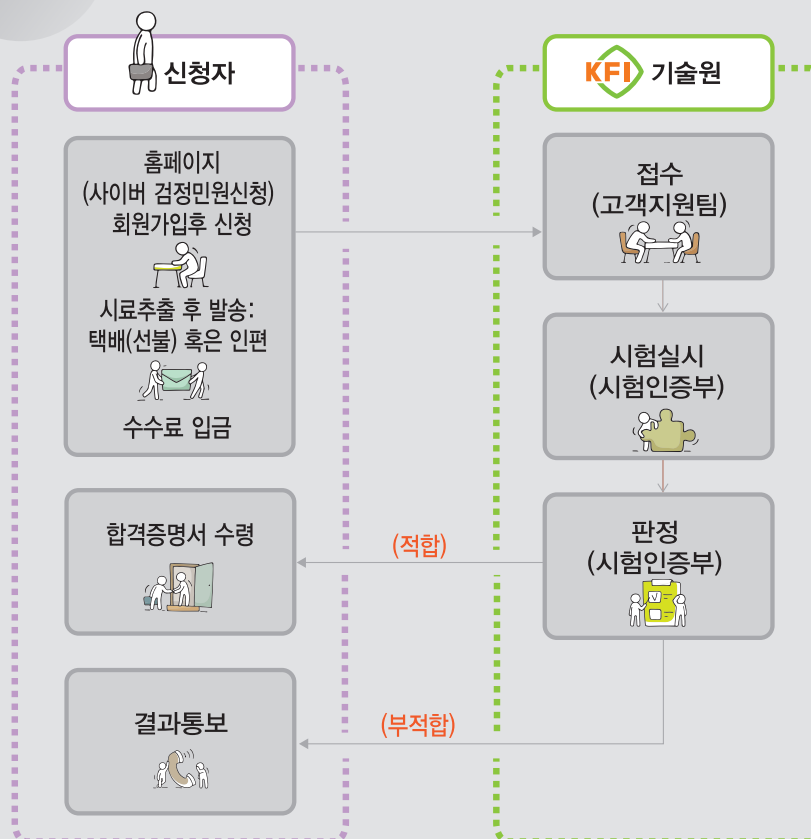

① 시료추출

- 소방대상물 관계인이 직접 추출
 - 10년이 경과된 분말소화기에 한함
- 10년이 경과된 분말소화기를 하나의 로트로 구성하여 시료 추출
 - 시료는 설치환경이 열악한 장소(옥외 또는 주위온도가 높거나 습기가 많은 장소 등)의 소방용품을 추출할 것
- 시료 추출수량

로트 크기(개)	시료 수량(개)
 2 ~ 50	 2
 51 ~ 500	 3
 501 ~ 35000	 5
 35001 이상	 8

② 수수료입금

- 2018년 수수료단가 (VAT 포함)

2개	3개	5개	8개
270,060원	405,100원	675,170원	1,080,270원

※ 수수료단가는 연도별 노임단가에 따라 변동됨

- 온라인 회원가입 업체명과 입금자명 동일하게 입금
 - 고객센터원센터 접수담당자(031-289-2774)에게 입금확인전화를 주시면 더욱 신속한 접수 가능
- 입금계좌
 - 예 금 주 : 한국소방산업기술원
 - 입 금 자 : 사업자등록증상의 상호
 - 계좌번호 : 우리은행 1006-500-066982 농 협 187-01-296221
 국민은행 225-25-0000-497 신한은행 502-01-033335
 기업은행 239-025051-04-013

③ 접수

- 접수방법 : 온라인 신청완료, 시료 도착 확인, 상세목록 검토, 수수료가 입금되면 접수완료
※ 자세한 신청방법은 내용연수 소화기 신청 안내 파일을 참고해주세요
- 시료발송방법 : 택배(선불) 혹은 인편
경기도 용인시 기흥구 지삼로 331 한국소방산업기술원 제1연구동 E동 2층 소화기구시험실
시험인증부 강태영, 이동신
전화번호(031-289-2838/2890)

④ 시험실시

- 검사기준

품목	시험항목	시험방법
분말소화기	본체용기의 내압	「소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」

⑤ 결과통보

- 성능확인 후 적합할 경우 성능확인검사 합격증명서 발급
- 처리기한 20일 이내

※ 접수 및 수수료 입금 문의

전화번호(031-289-2773~4), 팩스번호(031-287-9064)


※ 시험 문의

전화번호(031-289-2838/2890), 팩스번호(031-287-9066)

메일 : Lds4696@kfi.or.kr

폐소화기 수거 및 재활용업체 알림

- 한국소방안전사회적협동조합 (☎1522-5119) - 소방청 설립인가
- 동호이지 (☎010-7300-5116)
- 기타 폐분말소화기 수거 전문업체를 통하여 폐기

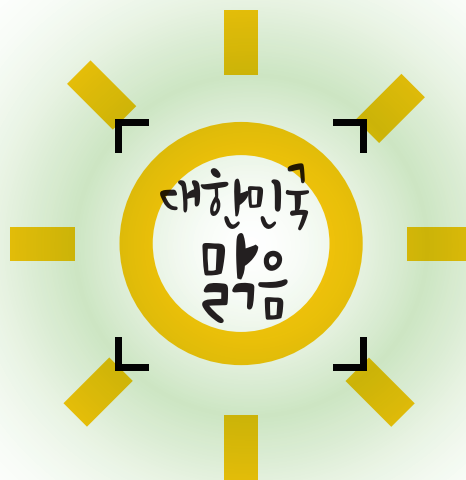

더 안전한 세상을 위해
한국소방산업기술원이 함께합니다

365일 안전 대한민국을 꿈꾸며, 소방산업진흥과 소방시설 품질향상으로
한국소방산업기술원이 쾌청한 대한민국을 지켜가겠습니다



한국소방산업기술원
Korea Fire Institute

(☎ 446-909) 경기도 용인시 지삼로 331 www.kfi.or.kr

시험) 시험인증부 T.031-289-2838 접수) 고객지원센터 T.031-289-2773