


# 경기도 대표상징물 아이덴티티 디자인 가이드

경기도 소방재난본부 제수변 표준 디자인 적용 매뉴얼



소방용수표지 - 제수변  
Signage

소화전 제수변의 경우 상수도 제수변과의 식별을 위해 매뉴얼에 지정된 규격·표기를 준수하여 설치해야 한다. 식별을 용이하게 하기 위해 119 및 경기도 상징물을 반사·컬러도료로 칠하여 사용해야 한다. 도료를 칠한 부분은 음각으로 하여 색이 바래는 것을 방지한다.

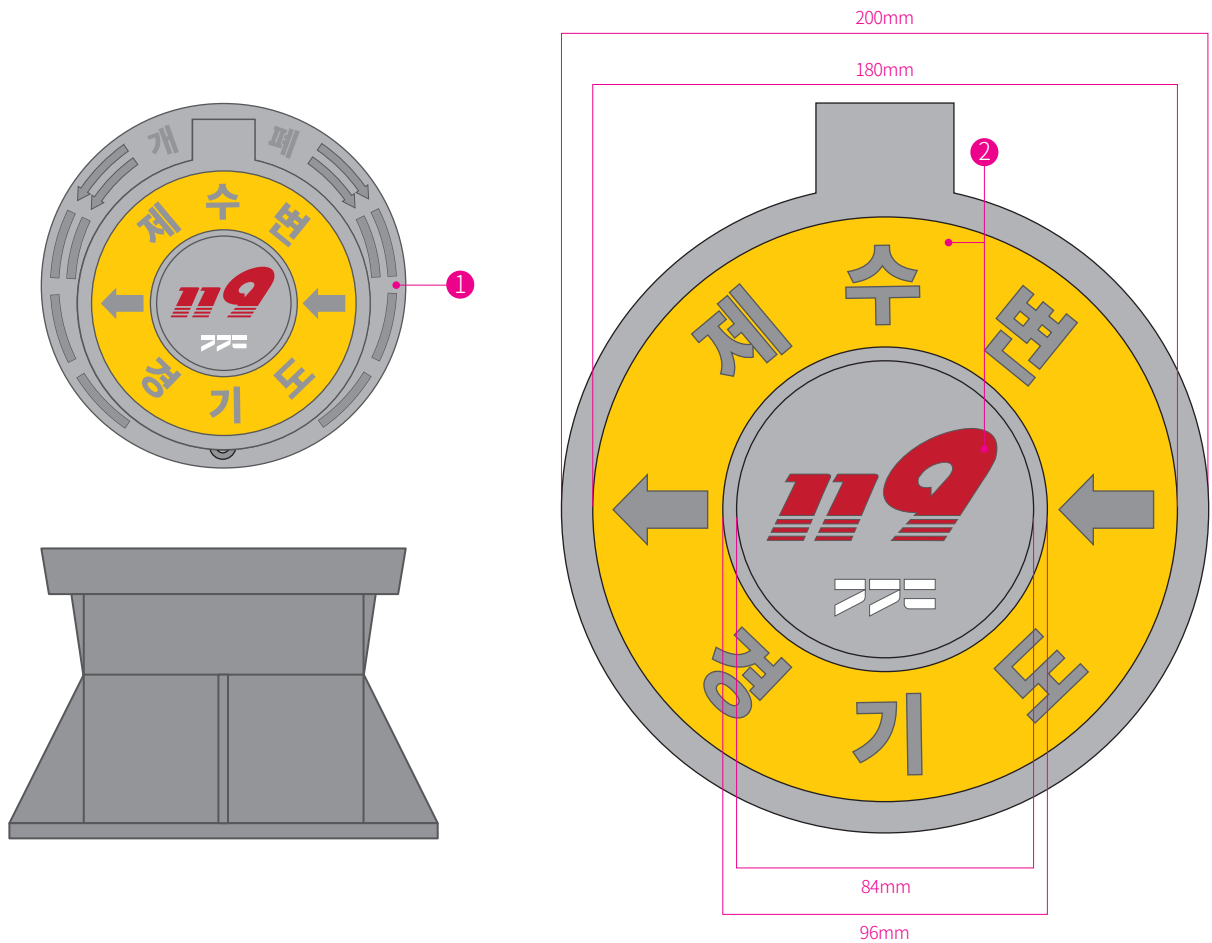

규격

- ❶ 제수변 보호틀
- ❷ 반사도료 또는 컬러도료

지정컬러

황색: CMYK(0, 20, 100, 0)  
적색: CMYK(0, 100, 100, 10)

제작방법

황색, 적색, 백색 도료 부분(119, 기관 상징물)은 음각으로 처리  
제수변, 기관명, 화살표 부분은 양각으로 처리